


OZNACZENIA

1. Rura PE 32x2,3
2. Złączka do rur PE 32/20
3. Zawór grzybkowy DN 20 mm
4. Wodomierz Js-2,5, DN 20 mm
5. Zawór zwrotny DN 20 mm
6. Rura PE 50x2,9

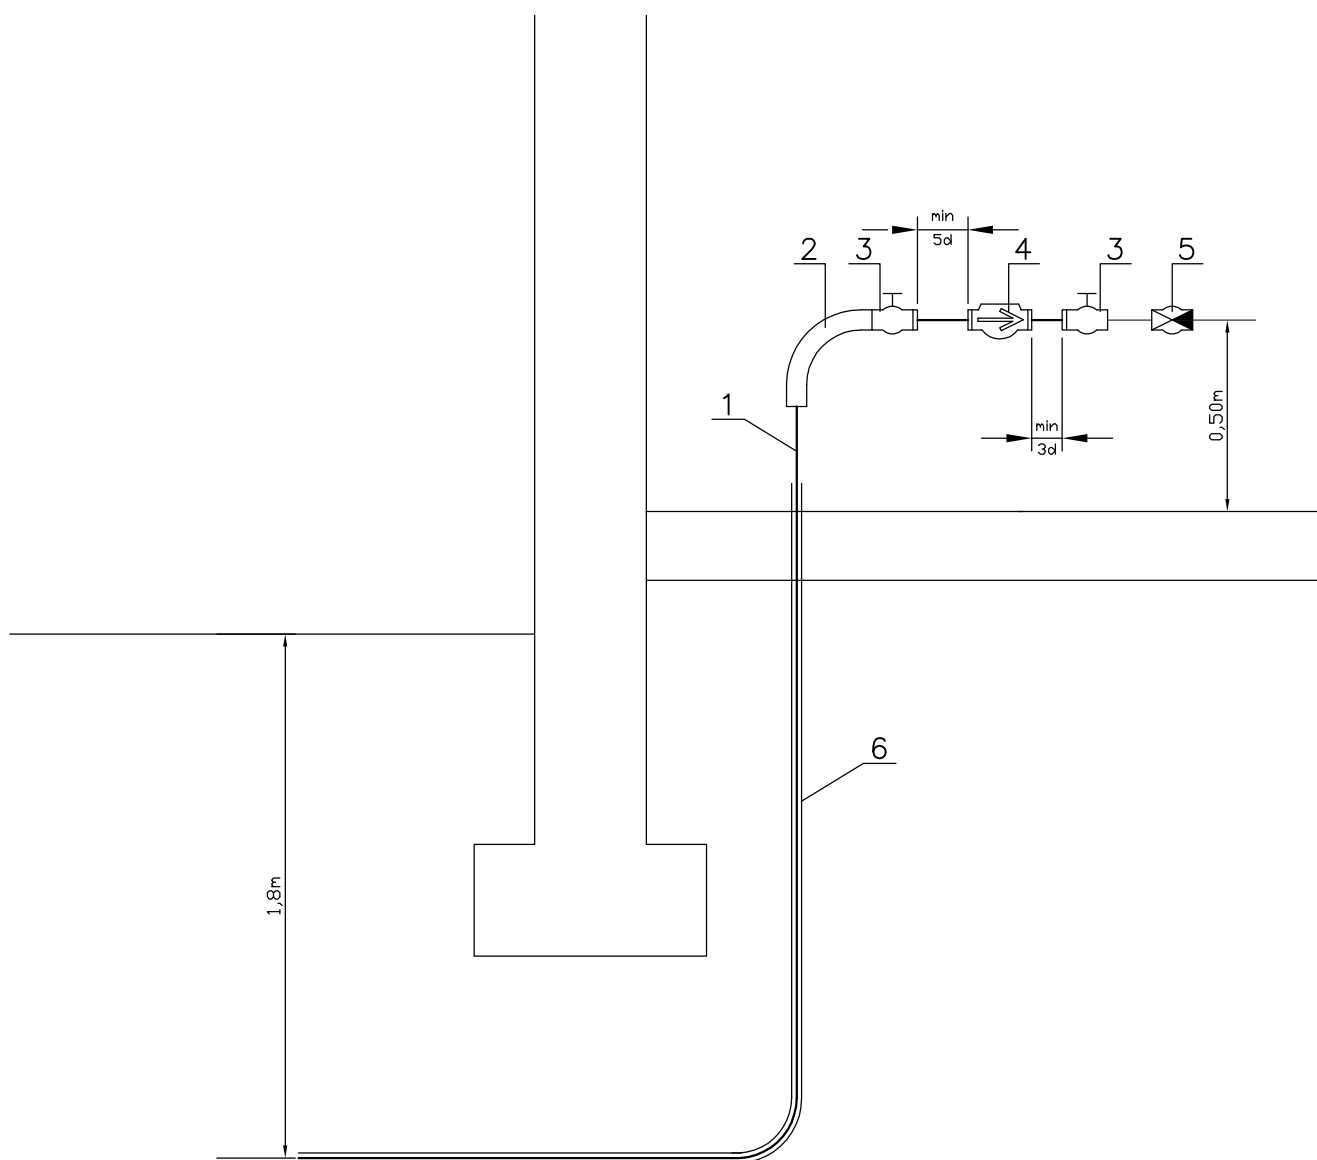

P.P.U."robi" Robert Jurasz 16-010 Wasilków ul.Elektryczna25		
RYSUNEK	Schemat montażowy układu wodomierzowego	Nr 14
OBIEKT	Sieć wodociągowa z przyłączami	
ADRES	Kundzicze Trejgle – Białogorce gm. Krynki	
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Jurasz upr. proj. i kier. bud. w specj. sieci i inst. sanit. B1/127/87 i B1/75/90	04.05.2012 r